

Instrukcja obsługi VebaBox wyposażony w lub TUC2001



Innowatorzy łańcucha chłodniczego VebaBox
info@vebabox.com
www.vebabox.com

Zawartość

Zawartość.....	2
1 Wprowadzenie.....	2
2 Środki ostrożności.....	3
3 Pierwsza pomoc.....	5
3.1 Pierwsza pomoc – czynnik chłodniczy.....	5
3.2 Pierwsza pomoc – olej chłodniczy.....	5
3.3 Pierwsza pomoc – porażenie prądem.....	5
3.4 Pierwsza pomoc – oparzenia spowodowane wysoką temperaturą	5
4 Ogólne zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania produktu	5
5 Aplikacja.....	6
6 Specyfikacja montażu produktu	6
7 Operacja.....	7
7.1 Formantów	7
7.1.1 Włącz jednostkę termiczną.....	8
7.1.2 Ustawienie temperatury.....	8
7.1.3 Wskaźniki	8
7.1.4 Alarm.....	8
7.1.5 Rozmrażać.....	8
7.2 Pilot	8
7.3 Wyłącznik drzwiowy.....	9
7.4 Ostrzeżenie o wysokim ciśnieniu	9
8 Czyszczenie i konserwacja	9
9 Materiały opakowaniowe i bezpieczna utylizacja produktów	9
10 Rozwiązywanie problemów	9

1 Wprowadzenie

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za wybranie VebaBox. Ten wykonany na zamówienie produkt przeznaczony jest do przechowywania i transportu towarów wrażliwych na wahania temperatury i zapewnia stabilną temperaturę towarów na pożądanym poziomie. Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję przed użyciem produktu.



OSTROŻNOŚĆ:

Niniejsza instrukcja została opublikowana wyłącznie w celach informacyjnych. Firma VebaBox nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do informacji i opisów zawartych w niniejszej instrukcji. Takie informacje i opisy nie powinny być traktowane jako wyczerpujące lub obejmujące wszystkie nieprzewidziane okoliczności, ale z intencją lepszego zrozumienia naszego produktu. W przypadku jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z lokalnym autoryzowanym przedstawicielem VebaBox.

Procedury opisane w niniejszym dokumencie powinny być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowany personel. Nieprawidłowe wdrożenie tych procedur może spowodować uszkodzenie urządzenia VebaBox lub innego mienia lub obrażenia ciała.

Firma VebaBox i jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności kontraktowej lub deliktowej (w tym zaniedbania i/lub odpowiedzialności na zasadzie ryzyka) lub w inny sposób, wobec jakiegokolwiek osoby lub podmiotu za jakiegokolwiek obrażenia ciała, szkody majątkowe lub jakiegokolwiek inne bezpośrednie, pośrednie, szczególne lub wtórne szkody lub odpowiedzialność, wynikające z lub wynikające z jakichkolwiek działań jakiegokolwiek osoby, które są sprzeczne z niniejszą instrukcją lub jakąkolwiek informacją, zalecenia lub opisy zawarte w niniejszym dokumencie lub niewdrożenie przez jakąkolwiek osobę procedur opisanych w niniejszym dokumencie prawidłowo lub przestrzeganie naklejek ostrzegawczych i bezpieczeństwa znajdujących się na urządzeniu VebaBox!

2 Środki ostrożności

VebaBox to specjalistyczny produkt na zamówienie, który zawiera obwody elektryczne i chłodnicze, których instalacja, użytkowanie i konserwacja są podporządkowane specjalnym dyrektywom i przepisom dotyczącym ochrony zdrowia ludzkiego i globalnego środowiska.

Dlatego firma VebaBox jako prawny właściciel projektu i producenta produktu oświadcza i ostrzega, że tylko wyznaczeni wykwalifikowani dystrybutorzy i serwisy techniczne są upoważnieni do instalacji i serwisowania produktów VebaBox.

Podczas normalnego użytkowania produktu użytkownicy powinni być świadomi następujących zagrożeń.



UWAGA: Niebezpieczeństwo śmiertelnych obrażeń w wyniku porażenia prądem! Podczas korzystania z VebaBox, jeśli VebaBox jest zasilany napięciem 110-230V AC, upewnij się, że zasilacz posiada wyłącznik automatyczny! Sprawdź, czy voltage specyfikacja na etykiecie wtyczki jest taka sama jak specyfikacja zasilacza.

Podłączaj VebaBox tylko w następujący sposób:

- za pomocą zestawu instalacyjnego zasilającego 12V VebaBox zainstalowanego przez autoryzowanego specjalistę VebaBox do obwodu elektrycznego samochodu i/lub akumulatora.
- lub za pomocą połączeniowego 110-230 V dołączonego do VebaBox do zasilania 110-230 V AC.

Jeśli jest uszkodzony, należy go wymienić, aby zapobiec możliwym zagrożeniom elektrycznym.

Odłącz połączeniowy przed czyszczeniem i konserwacją, po użyciu i przed wymianą bezpiecznika.



UWAGA: Niebezpieczeństwo obrażeń! Baterie zawierają agresywne i kwasy. Unikaj kontaktu płynu z baterii z ciałem. Jeśli Twoja skóra wejdzie w kontakt z płynem z baterii, dokładnie umyj daną część ciała wodą. Odłącz VebaBox i inne urządzenia elektryczne od akumulatora przed podłączeniem akumulatora do urządzenia do szybkiego ładowania. Przepięcie może uszkodzić elektronikę VebaBox.



UWAGA: VebaBox nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci i młodzież lub osoby niepełnosprawne, chyba że są one odpowiednio nadzorowane przez osobę odpowiedzialną, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z urządzenia.

Nie używaj VebaBox, jeśli jest widocznie uszkodzony. VebaBox może być naprawiany wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Nieodpowiednie naprawy mogą powodować znaczne zagrożenia. Jeśli Twój VebaBox będzie wymagał naprawy, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem.

Pod żadnym pozorem nie otwieraj obiegu czynnika chłodniczego!

VebaBox nie nadaje się do transportu substancji lub substancji zawierających rozpuszczalniki.

Produkty spożywcze i farmaceutyczne powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach i/lub pakowane wyłącznie w odpowiednie pojemniki.



UWAGA: Używaj narzędzi z izolowanymi uchwytami, które podczas obsługi i konserwacji VebaBox są tylko w odpowiednim stanie.



UWAGA: Niebezpieczeństwo śmiertelnych obrażeń w wyniku porażenia prądem! Nie dotykaj odsoniętych gołymi rękami. Dotyczy to zwłaszcza zasilania VebaBox z zasilacza sieciowego. Przed uruchomieniem VebaBox upewnij się, że przewód zasilający i wtyczka są suche. Nie umieszczaj żadnych urządzeń elektrycznych podłączonych do źródła zasilania elektrycznego pod napięciem wewnątrz pojemnika chłodzącego.

Ustaw VebaBox w suchym miejscu, gdzie jest chroniony przed rozpryskami wody. Chron VebaBox i przed deszczem i wilgocią. Nie umieszczaj go w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł ciepła (grzejniki, bezpośrednie światło słoneczne, kuchenki gazowe itp.).



UWAGA: Niebezpieczeństwo przegrzania! Zawsze upewnij się, że jest wystarczająca wentylacja, aby ciepło wytwarzane podczas normalnej pracy mogło się rozproszyć. Upewnij się, że szczeliny wentylacyjne nie są zakryte.

Pozostaw co najmniej 100 mm wolnego miejsca od góry i wokół VebaBox, aby zapewnić odpowiednią wentylację.

Nigdy nie zanurzaj VebaBox w wodzie. Nie napełniaj pojemnika wewnętrznego lodem ani płynem.



UWAGA: Zawsze noś okulary ochronne lub okulary ochronne podczas pracy z lub w pobliżu układu chłodniczego lub akumulatora. Czynnik chłodniczy lub kwas akumulatorowy może spowodować trwałe uszkodzenie, jeśli dostanie się do oczu.



UWAGA: Obwody sterujące (z wyjątkiem wejścia zasilania 110 – 230V AC) stosowane w VebaBox są niskonapięciowe. Ten potencjał napięciowy nie jest uważany za zagrażający życiu, ale duża ilość dostępnego prądu może spowodować poważne oparzenia w przypadku zwarcia z masą.



UWAGA: Nie noś biżuterii, zegarków ani pierścionków. Przedmioty te mogą spowodować zwarcie obwodów elektrycznych i poważne oparzenia użytkownika.



WAŻNY:

VebaBox nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia odszkodowawcze wynikające z:

- Niewłaściwe użycie, niewłaściwa instalacja, nieprawidłowe serwisowanie, przechowywanie niebezpiecznych chemikaliów, stosowanie substancji, uszkodzenie podczas transportu, ładowanie układu chłodzenia, wypadek, pożar, niewłaściwa naprawa, tamplub nadużycie.
- Nieprawidłowe napięcia lub usterki w zakresie zasilania, które wykraczają poza parametry pracy VebaBox.

3 Pierwsza pomoc

3.1 Pierwsza pomoc – czynnik chłodniczy

Oczy: Po kontakcie z cieczą natychmiast przemyć oczy dużą ilością wody. Uzyskaj natychmiastową pomoc medyczną.

Skóra: Spłucz dotknięte miejsca dużą ilością letniej wody. Nie stosuj ciepła. Owiń oparzenia suchym, sterylnym, obszernym opatrunkiem, aby chronić je przed infekcją lub obrażeniami. Uzyskaj natychmiastową pomoc medyczną.

Wdychanie: Przenieść chorego na świeże powietrze i w razie potrzeby przywrócić oddychanie. Pozostań z poszkodowanym do czasu przybycia ratownictwa medycznego.

3.2 Pierwsza pomoc – olej chłodniczy

Oczy: Natychmiast przemywać oczy dużą ilością wody przez co najmniej 15 minut, trzymając otwarte powieki. Uzyskaj natychmiastową pomoc medyczną.

Skóra: Zdjąć zanieczyszczoną odzież. Dokładnie umyj wodą z mydłem. Zasięgnij porady lekarza, jeśli podrażnienie nie ustąpi.

Wdychanie: Przenieść poszkodowanego na świeże powietrze i w razie potrzeby przywrócić oddychanie. Pozostań z poszkodowanym do czasu przybycia służb ratunkowych.

Połknięcie: Nie wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktuj się z lokalnym centrum kontroli zatruć lub lekarzem

3.3 Pierwsza pomoc – porażenie prądem

Po pierwsze: Natychmiast odłączyć źródło zasilania elektrycznego w najbezpieczniejszy sposób (wyłączyć silnik samochodu lub wyłącznik awaryjny lub odłączyć/odciąć obwód pod napięciem za pomocą odpowiedniego izolowanego narzędzia).

Po drugie: Gdy masz pewność, że zasilanie jest wyłączone, usuń ofiary z niebezpiecznego obszaru i umieść je w pozycji przeciwwstrząsowej

Po trzecie: Zadzwon do lokalnej pomocy medycznej i postępuj zgodnie z jej instrukcjami, dopóki specjalista ds. pomocy medycznej nie przyjedzie, aby przejąć i udzielić dalszej pomocy.

3.4 Pierwsza pomoc – oparzenia spowodowane wysoką temperaturą

Po pierwsze: Natychmiast usuń ofiary ze źródła ciepła w najbezpieczniejszy sposób.

Po drugie: Gdy masz pewność, że źródło ciepła zostało wyeliminowane, ustaw ofiary w pozycji przeciwwstrząsowej.

Po trzecie: Zadzwon do lokalnej pomocy medycznej i postępuj zgodnie z jej instrukcjami, dopóki specjalista ds. pomocy medycznej nie przyjedzie, aby przejąć i udzielić dalszej pomocy.

4 Ogólne zasady bezpieczeństwa podczas użytkowania produktu

UWAGA: Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa może spowodować śmierć lub poważne obrażenia i/lub uszkodzenie produktu lub jego otoczenia. Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję i zawsze trzymaj ją przy produkcie.

- Zwróć uwagę na wagę produktu i upewnij się, że Ty lub używane urządzenia możecie go unieść.
- Produktu nie wolno umieszczać na pochyłych powierzchniach.
- Ładunek w VebaBox musi być bezpiecznie umieszczony. Ściany boczne nie mogą być narażone na stały nacisk. Ściany boczne VebaBox nie są przystosowane do przenoszenia stałych obciążeń.
- Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi przed podłączeniem produktu.
- Nigdy nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych lub wentylatorów.
- Nie utrudniaj cyrkulacji powietrza, zakrywając kratki przedmiotami.

- Nie uszkadzaj żadnych części układu chłodzenia zawierających czynniki chłodnicze przez dziurkowanie, perforowanie, zgniatanie, zginanie lub w inny sposób. Ryzyko poważnych odmrożeń spowodowanych parującym czynnikiem chłodniczym.
- Postępuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi substancji niebezpiecznych, takich jak czynniki chłodnicze: ryzyko pożaru lub wybuchu.
- Nigdy nie dotykaj wymiennika ciepła gołymi rękami. Ryzyko skaleczeń palców na ostrych żebrach.
- Podłoga może być śliska.

5 Aplikacja

Podstawową funkcją VebaBox jest utrzymywanie towarów znajdujących się w nim w regulowanej, stabilnej i regulowanej temperaturze, podczas gdy skrzynia jest poddawana zmiennym temperaturom otoczenia w zakresie od -20°C do 50°C lub od -4°F do 122°F dla TUC2001.



UWAGA: VebaBox nie jest przeznaczony do schładzania towarów. Oznacza to, że towary powinny być wstępnie kondycjonowane do wymaganej temperatury przed włożeniem do pudełka.



UWAGA: Podczas ładowania skrzynki należy pozostawić odstęp wokół wlotu i wylotu powietrza z urządzenia. Towary należy układać w stosy tak, aby bezpośrednio pod sufitem skrzyni była co najmniej 10 cm odstęp. Nie umieszczaj towaru bezpośrednio pod wymiennikiem ciepła – ryzyko kapania wody.

VebaBox TUC2001 przeznaczony jest do montażu w zamkniętych zabudowach każdego typu samochodów dostawczych wyposażonych w źródło zasilania alternatora minimum 12V / 100A DC. Urządzenie jest dostępne zarówno do montażu na jednym panelu bocznym skrzynki (TUC201B), jak i do montażu na górze puszeki (TUC201T).



6 Specyfikacja montażu produktu

Montaż produktu składa się z


- a) Części podstawowe
 1. Korpus VebaBox
 2. Jednostka termiczna TUC2001
 3. Zestaw zasilających
 4. Mechaniczny zestaw mocujący
- b) Akcesoria (opcjonalnie)
 1. Pilot zdalnego sterowania
 2. Oświetlenie LED wewnątrz VebaBoxa
 3. Zasilacz

7 Operacja

Jednostka termiczna wykrywa temperaturę w VebaBox za pomocą czujnika temperatury. Jeśli temperatura przekroczy ustawione wartości, klimatyzator jest włączany, a kontrolowana przestrzeń jest następnie schładzana lub ogrzewana. Gdy temperatura osiągnie ustawioną temperaturę, jednostka termiczna wyłącza się automatycznie.

Wewnętrzne wentylatory będą się obracać niezależnie od temperatury, zapewniając optymalną cyrkulację powietrza, dzięki czemu temperatura w VebaBox pozostaje stabilna.

7.1 Formantów

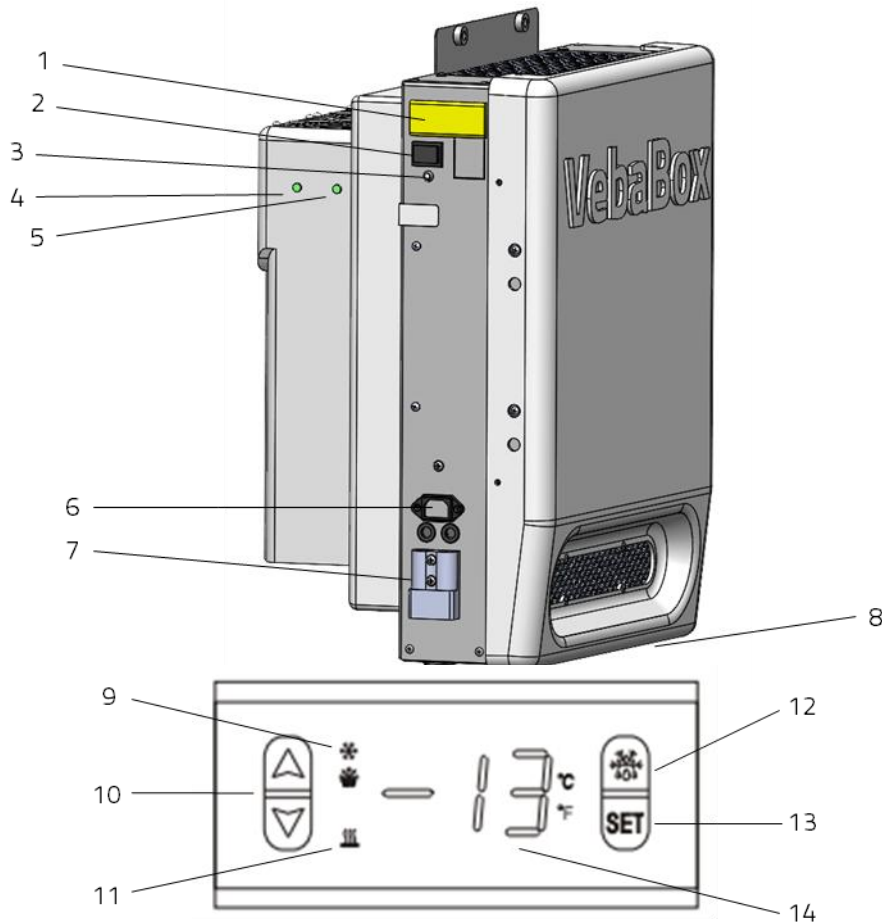

1: Wyświetlacz regulatora temperatury

2: Przełącznik we/wy

3: Ostrzeżenie o wysokim ciśnieniu/otwarte drzwi

4: Podłączenie przełącznika drzwi

5: Podłączenie światła LED

6: Przyłącze 110/230 V

7: Przyłącze 12 V

8: Połączenie pilota zdalnego sterowania

9: Aktywny symbol chłodzenia

10: Wybieranie przycisków

11: Aktywny symbol ogrzewania


12: Aktywny symbol rozmrażania

13: Przycisk SET

14: Wyświetlacz temperatury

7.1.1 Włącz jednostkę termiczną

Aby włączyć urządzenie, użyj wyłącznika zasilania (2). Należy pamiętać, że jeśli pilot zdalnego sterowania jest zainstalowany, wyłącznik zasilania na jednostce termicznej musi być zawsze wyłączony. W takim przypadku użyj wyłącznika zasilania na pilocie, aby włączyć jednostkę termiczną.

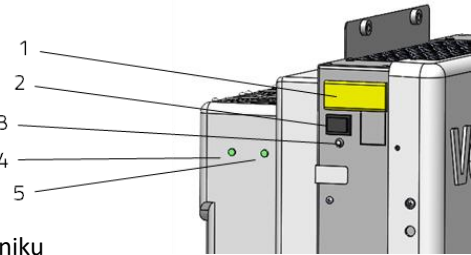

Uwaga: jednostka termiczna będzie działać tylko przy pracującym silniku samochodu, chyba że zainstalowano zasilacz lub korzystasz z zewnętrznego źródła zasilania 110/230 V AC.

7.1.2 Ustawienie temperatury


Podczas normalnej pracy wyświetlacz pokazuje rzeczywistą temperaturę wewnętrzną. Aby zmienić temperaturę SET:

- Naciśnij przycisk SET (13), ustawiona wartość temperatury zacznie migać.
- Użyj przycisków wyboru (strzałki 10), aby zmienić ustawioną temperaturę.
- Naciśnij ponownie przycisk SET (13), aby potwierdzić temperaturę i powrócić do wyświetlania aktualnej temperatury. (Jeśli w ciągu 6 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, automatycznie wyświetlana jest aktualna temperatura).

7.1.3 Wskaźniki

Jednostka posiada jeden z 4 możliwych stanów pracy:

- Chłodzenie aktywne – oznaczone symbolem (9).
- Ogrzewanie aktywne – oznaczone symbolem (11).
- Temperatura włączona (w ustawionym paśmie tolerancji) – nie świeci się żaden symbol 9 ani 11.
- Opóźnienie zmiany trybu pracy – mignięcie symbolu 9 lub 11 oznacza, że urządzenie zmienia tryb (chłodzenie na grzanie lub odwrotnie) i czeka na zadane opóźnienie czasowe (domyślnie 3 minuty).

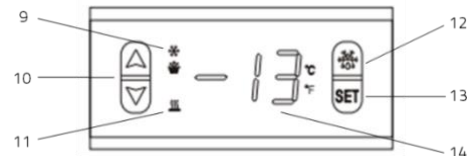

7.1.4 Alarm

Funkcja alarmu jest dostępna na regulatorze temperatury. Domyślnie sygnalizuje to każde odchylenie o więcej niż 3°C od ustawionej temperatury. Dźwięk alarmu można wyciszyć, naciskając dowolny przycisk (alarm będzie nadal sygnalizowany miganiem wyświetlacza).

7.1.5 Rozmrażać

Funkcja odszraniania jest dostępna w sterowniku, chociaż w normalnych warunkach użytkowania nie jest konieczna. Dlatego przycisku rozmrażania nie należy używać w TUC2001. Automatyczne rozmrażanie jest również domyślnie zabronione.


7.2 Pilot

Instalacja jednostki termicznej może obejmować zdalne sterowanie pulpitem nawigacyjnym. Jeśli jest zainstalowany, obowiązują pewne szczególne warunki:

- Zdalny wyświetlacz ma pierwszeństwo w kontroli temperatury. Po podłączeniu wyświetlacz jednostki termicznej nie może być używany do ustawiania temperatury i nie bierze udziału w regulacji temperatury.
- Do zdalnego wyświetlacza mają zastosowanie te same zasady, które opisano w rozdziale "Sterowanie" (w tym ustawianie temperatury w skrzynce).
- Nie używaj wyłącznika zasilania na jednostce termicznej. Ten przełącznik powinien być cały czas w pozycji "0". Użyj pilota "włącz" do obsługi urządzenia.

7.3 Wyłącznik drzwiowy

Urządzenie zawiera wejście dla przełącznika drzwi. Aby zapewnić prawidłowe działanie, należy podłączyć wyłącznik drzwiowy. Jeśli drzwi są otwarte, sprężarka i wentylatory wewnętrzne są wyłączane, aby zapobiec nadmiernej wymianie powietrza. W tym samym czasie włącza się oświetlenie wnętrza. Czerwona lampka kontrolna (3) sygnalizuje, że drzwi są otwarte.

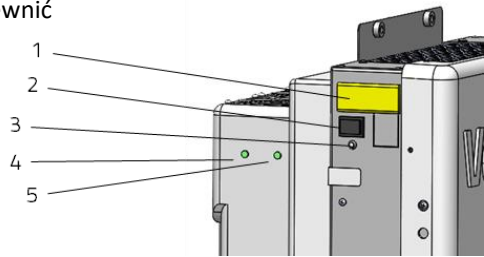

7.4 Ostrzeżenie o wysokim ciśnieniu



Jednostka termiczna jest chroniona przed ekstremalnymi warunkami, które mogą powodować wysokie ciśnienie czynnika chłodniczego, takie jak ekstremalnie wysokie temperatury otoczenia lub brudne/zablokowane wymienniki ciepła. Wyzwolenie tego zabezpieczenia sygnalizowane jest czerwoną lampką kontrolną (3).

Jeśli zauważysz, że zabezpieczenie zostało uruchomione, upewnij się, że urządzenie termiczne w samochodzie jest prawidłowo wentylowane (sprawdź działanie wentylatora dachowego). Jeśli problem nie zostanie rozwiązany przez ustawienie jednostki termicznej na odpowiednią temperaturę otoczenia (-20°C do +50°C lub -4°F i 122°F), wymiennik ciepła może być zabrudzony lub zablokowany – skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą w celu uzyskania serwisu.

8 Czyszczenie i konserwacja

UWAGA: Nigdy nie pozwól, aby woda lub inne płyny dostały się do jednostki termicznej i elektroniki.

- Wyłącz produkt i odłącz wszystkie zasilające.
- VebaBox nie jest przeznaczony do automatycznego rozmrażania (nie jest to konieczne do normalnej pracy). Jeśli nagromadzi się nadmierny szron, wyłącz urządzenie i poczekaj, aż lód się stopi. Nie usuwaj lodu mechanicznie.
- Wyczyść produkt wilgotną szmatką, w razie potrzeby używając detergentu. UWAGA: nie używaj środków ściernych ani, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię.
- Ostrożnie osusz wszystkie pozostałe wilgotne części suchą szmatką.
- Uszczelki drzwi należy smarować co trzy miesiące, aby zapobiec zakleszczeniu lub pęknięciu drzwi. Można to zrobić na przykład za pomocą wazeliny medycznej.
- Naprawy i konserwacja muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Zaleca się sprawdzanie urządzenia i czyszczenie wewnętrznych wymienników ciepła co najmniej raz w roku.

9 Materiały opakowaniowe i bezpieczna utylizacja produktów

Opakowanie zabezpiecza produkt przed uszkodzeniami transportowymi. Przechowuj oryginalne części opakowania do ewentualnego przyszłego transportu jednostki termicznej.



Stare produkty elektryczne i elektroniczne zwykle zawierają cenne materiały. Zawierają jednak również szkodliwe substancje, które były niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania produktów. Utylizacja takich produktów lub niewłaściwe obchodzenie się z tymi substancjami może być szkodliwe dla zdrowia i środowiska. Produkt należy zutylizować w miejskim punkcie zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrzucony produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Należy pamiętać, że agregat chłodniczy zawiera czynniki chłodnicze, które należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami i dyrektywami.

10 Rozwiązywanie problemów

Problem	Analizować	Rozwiązanie
Jednostka chłodząca nie działa.	<p>Wtyczka zasilania nie jest prawidłowo podłączona.</p> <p>Brak napięcia wejściowego 12V.</p> <p>Pilot zdalnego sterowania nie jest prawidłowo podłączony.</p> <p>Włącznik/wyłącznik we właściwej pozycji.</p>	<p>Podłącz wtyczkę i sprawdź gniazdo 12 V lub 110 V / 230 V.</p> <p>Upewnij się, że silnik samochodu pracuje. Sprawdź bezpiecznik.</p> <p>Sprawdź wtyczkę przyłączeniową pilota.</p> <p>Przycisk włączania/wyłączania. Wskazówka: jeśli masz pilota, wyłącznik główny na urządzeniu powinien znajdować się w pozycji "0"</p>
Klimatyzator nie wyłącza się.	Włącznik/wyłącznik we właściwej pozycji.	Sprawdź, czy wyłącznik główny jest wyłączony (również na pilocie).
Jednostka chłodząco-grzewcza działa, ale nie chłodzi ani nie ogrzewa prawidłowo.	<p>Drzwi nie są prawidłowo zamknięte.</p> <p>W pudełku znajduje się źródło ciepła.</p> <p>Temperatura ustawiona prawidłowo.</p> <p>Parownik jest zamrożony.</p> <p>Wyciek czynnika chłodniczego.</p>	<p>Zamknij drzwi. Sprawdź uszczelnienie pod kątem uszkodzeń lub zużycia.</p> <p>Używaj tylko wstępnie przygotowanych towarów.</p> <p>Ustaw temperaturę.</p> <p>Poczekaj, aż parownik się rozmrozi, wyłączając urządzenie i pozwalając, aby temperatura w skrzynce wzrosła powyżej punktu zamarzania.</p> <p>Zadzwoń do serwisu VebaBox.</p>
Świeci się czerwona lampka kontrolna, urządzenie działa, ale nie chłodzi.	<p>Drzwi skrzynki są otwarte.</p> <p>Kanały powietrzne są zatkane lub brudne.</p> <p>Temperatura otoczenia przekracza 50°C / 122°F.</p>	<p>Zamknij drzwi i upewnij się, że złącze jest podłączone do urządzenia.</p> <p>Usuń przeszkodę, kurz lub brud. Skontaktuj się z dystrybutorem w celu regularnej konserwacji.</p> <p>Zapewnij temperaturę otoczenia < 50°C (122°F) za pomocą wentylatora dachowego.</p>
Chłodzenie/ogrzewanie działa, ale wentylator jest zatrzymany.	Wadliwe połączenie przewodowe / uszkodzony wentylator.	Zadzwoń do serwisu VebaBox.
Wyświetl kod błędu.	Wyświetlacz pokazuje symbole LL lub HH.	Uszkodzony czujnik temperatury, wezwij serwis VebaBox.